令和４年１１月７日

患者さんからの要望意見に対する回答

1　投書日

令和４年６月２２日

2　投書内容

外来棟と病棟を結ぶ渡り廊下の床下地に不陸がある。入院して初めて歩いたとき、思い切りつまづいてしまいました。対策を検討して頂きたい。

3　回答内容

総合外来センター～中央病棟を結ぶ渡り廊下を調査したところ、糖尿病センター廊下部分にて長尺シートの浮き、切れがありました。不良個所を含めた範囲の長尺シートの貼替が完了いたしました。

４．添付資料

不具合箇所ならびに貼替後の写真。

貴重なご指摘ありがとうございました。今後も患者さんからのご意見をより良い病院づくりに反映させていきたいと思います。

以上

総合外来センター～中央病棟　渡り廊下（糖尿病センター廊下）　補修前

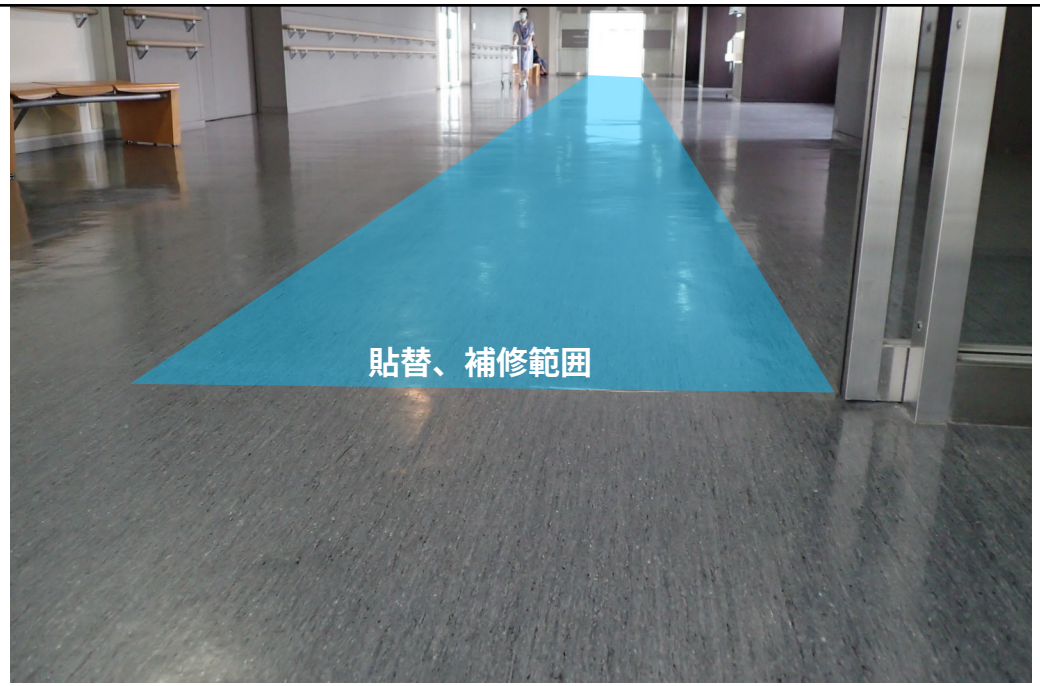

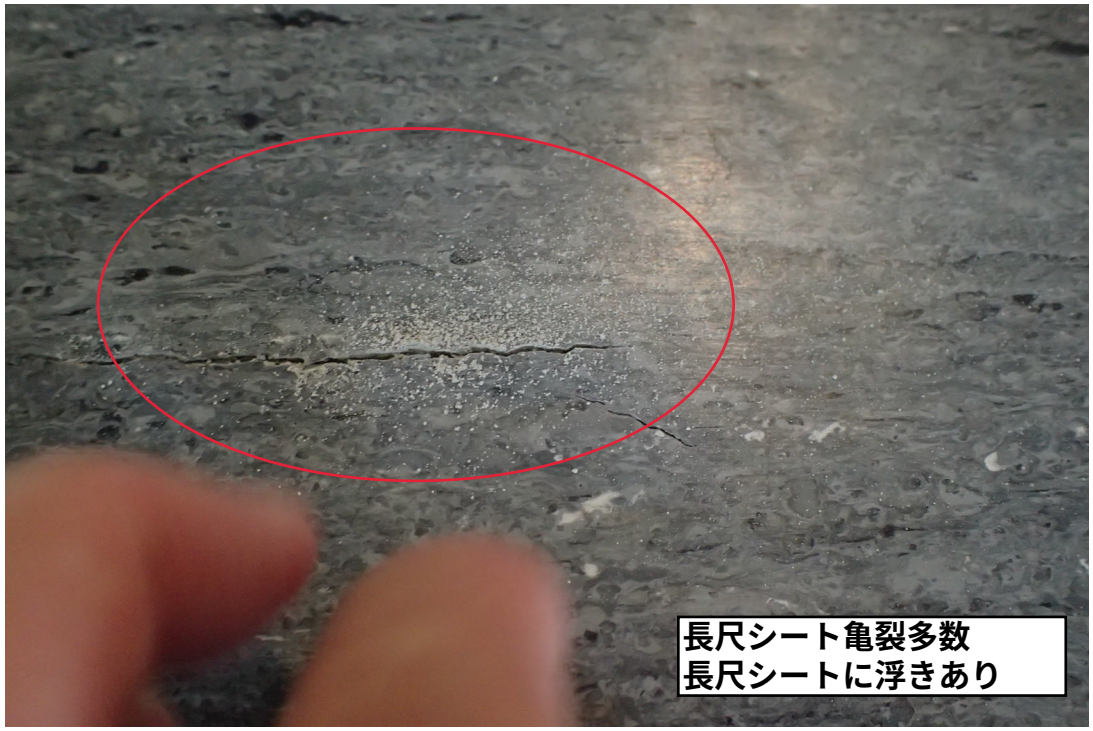

総合外来センター～中央病棟　渡り廊下（糖尿病センター廊下）　補修後